Вентильді реттеуі бар
жез үлестіргіш
коллектор

ZQBM0025W02-04
ZQBM0125W02-04

zencQ

0034 / 10 / 26 KZ



ӨНІМНІҢ СИПАТТАМАСЫ

Коллектор су жылыту жүйелеріндегі жұмыс ортасының ағынын тұтынушылар арасында бөлуге, сондай-ақ әрбір шығуда шығынды жабуға және қолмен реттеуге арналған. Бұл ретте «тұтынушы» деп жеке жылыту аспабы немесе аспаптар тобы, контур, жүйенің жекелеген бөліктері немесе тармақтары түсініледі.

Коллектор корпусының бір жағында сыртқы бұрандалы (НР), екінші жағында ішкі бұрандалы (ВР) қосылыс бар. Әрбір шығуға маховикті вентиль орнатылған.

Құбыржолдарды шығуларға қосу «евроконус» стандартындағы фитингтер арқылы жүзеге асырылады: ZQBM0025 сериясы үшін G1/2" (НР), ZQBM0125 сериясы үшін G3/4" (НР).


Коллекторлар шығулар саны 2, 3 және 4 болатын нұсқаларда шығарылады.


Коллекторлар ауыз сумен жабдықтау жүйелеріне арналмаған.

ТЕХНИКАЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕР	
Ең жоғары жұмыс ортасының температурасы	90 °C
Жұмыс қысымы, PN	10 бар
Корпустың қосылымы (НР / ВР)	G3/4" (ZQBM0025); G1" (ZQBM0125)
Шығулардың қосылымы (НР, «евроконус»)	G1/2" (ZQBM0025); G3/4" (ZQBM0125)
Бұранда стандарты	ISO 228-1 (цилиндрлік)
Шығулар арасындағы осьаралық қашықтық	45 мм
Шығулар саны	2; 3; 4
Корпус материалы	HPb57-3 жезі
Корпус жабыны	Күңгірт хромдау

ТАУАР ЖИНАҒЫ			
3/4"×1/2", 2 шығу	ZQBM0025W02	1"×3/4", 2 шығу	ZQBM0125W02
3/4"×1/2", 3 шығу	ZQBM0025W03	1"×3/4", 3 шығу	ZQBM0125W03
3/4"×1/2", 4 шығу	ZQBM0025W04	1"×3/4", 4 шығу	ZQBM0125W04

ГАБАРИТТІК ӨЛШЕМДЕР (мм) ЖӘНЕ МАССАСЫ (г)

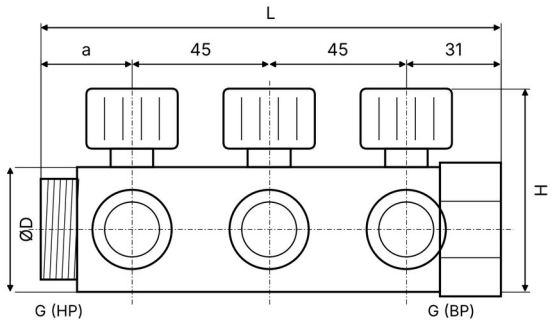

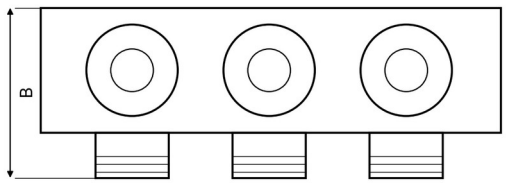

G шығулар (НР, «евроконус»)

L — коллектордың жалпы ұзындығы;
a — НР жағындағы шеттен бірінші шығудың осіне дейінгі қашықтық;
45 — шығулар арасындағы осьаралық қашықтық;
31 — соңғы шығудың осінен ВР жағындағы шетке дейінгі қашықтық;
H — корпустың төменгі жағынан маховиктің жоғарғы жағына дейінгі биіктік;
B — шығудың шетінен корпустың артқы жағына дейінгі қашықтық;
ØD — корпустың сыртқы диаметрі.

Сызба 3 шығуы бар коллектор үшін берілген.
Масса маховик жинақтарымен бірге көрсетілген.


ГАБАРИТТІК ӨЛШЕМДЕР (мм) ЖӘНЕ МАССАСЫ (г)							
Артикул	Шығулар	L	a	H	B	ØD	Массасы, г
ZQBM0025W02	2	104	28	61,6	48	35	442
ZQBM0025W03	3	149	28	61,4	48	35	639
ZQBM0025W04	4	194	28	61,4	48	35	845
ZQBM0125W02	2	106	30	67,1	55,8	41	537
ZQBM0125W03	3	151	30	66,7	55,8	41	789
ZQBM0125W04	4	196	30	66,7	55,8	41	1048

ҚАПТАМА	
Артикул	Шағын / үлкен қорап, дана
ZQBM0025W02	4 / 20
ZQBM0025W03	2 / 20
ZQBM0025W04	2 / 20
ZQBM0125W02	3 / 30
ZQBM0125W03	2 / 20
ZQBM0125W04	2 / 20

ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҒЫ

1. Коллектор — 1 дана.
2. Маховик жинағы (маховик, сұр пластина, индикаторлық пластина, винт) — шығулар санына қарай, тығыз жабылған пакетте.

Партия нөмірі коллектор корпусына лазермен таңбаланған.

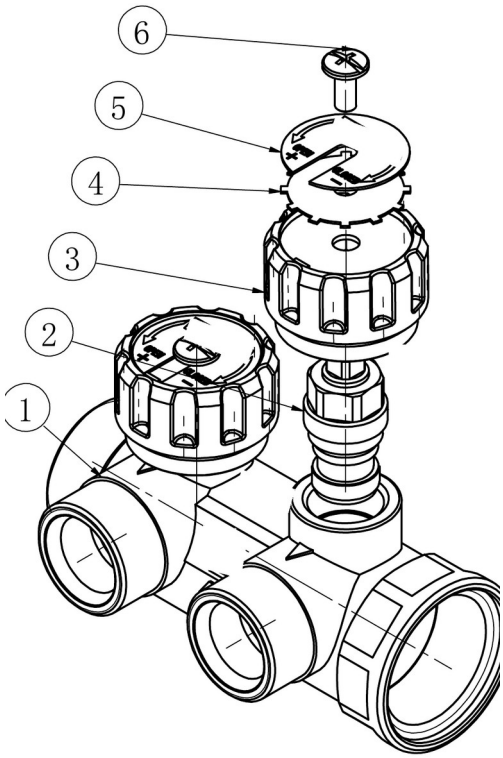

КОНСТРУКЦИЯНЫҢ СИПАТТАМАСЫ

Жұмыс ортасы коллектор корпусына (1) түсіп, шығулар бойынша таратылады. Әрбір шығу арқылы өтетін шығын анаэробты герметикпен корпусқа орнатылған вентильмен (2) жабылады немесе реттеледі.

Вентильді маховик (3) іске қосады. Маховиктің ойығына сұр пластина (4) және көк және қызыл беттері бар екі жақты индикаторлық пластина (5) орнатылады. Пластиналар мен маховик винтпен (6) бекітіледі.

КОНСТРУКЦИЯСЫ МЕН МАТЕРИАЛДАРЫ		
1	Корпус	HPb57-3 жезі, күңгірт хромдау
2	Жиналған вентиль	-
3	Маховик	ABS пластик
4	Сұр пластина	Алюминий
5	Индикаторлық пластина (көк / қызыл)	Алюминий қорытпасы
6	Винт	HPb57-3 жезі, никельдеу



МАХОВИКТЕРДІ ОРНАТУ ЖӘНЕ ВЕНТИЛЬДІ БАСҚАРУ

Маховиктер жиналмаған күйде жеткізіледі: әрбір шығуға тығыз жабылған пакетте маховиктен (3), сұр пластинадан (4), индикаторлық пластинадан (5) және винттен (6) тұратын жинақ беріледі.

1. Коллекторды монтаждағаннан кейін маховикті (3) вентиль штогына орнатыңыз.

2. Маховиктің ойығына сұр пластинаны (4), содан кейін индикаторлық пластинаны (5) қажетті бетімен (көк немесе қызыл) жоғары қаратып салыңыз.

3. Пластиналар мен маховикті винтпен (6) бекітіңіз.

4. Вентильді жабу үшін маховикті сағат тілімен тірелгенше бұраңыз, ашу үшін — сағат тіліне қарсы. Бағыттар индикаторлық пластинада көрсетілген (CLOSED / OPEN).

ОРНАТУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

1. ГОСТ 12.2.063-2015, п. 9.6 талаптарына сәйкес арматура құбыржолдан түсетін жүктемелерді (иілу, қысу, созылу, бұралу, қисықтық, діріл, бекіткіштердің біркелкі тартылмауы және т.б.) қабылдамауы тиіс. Қажет болған жағдайда арматураға құбыржолдан түсетін жүктемені болдырмайтын тіректер немесе компенсаторлар қарастырылуы керек.
2. Қосылатын құбыржолдардың осьтік сәйкес еместігі ұзындығы 1 м-ге дейін 3 мм-ден, әрі қарай әрбір қосымша метр үшін 1 мм-ден аспауы тиіс (СП 73.13330.2012, п. 5.1.8).
3. Монтаждау кезінде иінтіректі кілттерді қолдануға жол берілмейді. Вентильдер мен маховиктерге монтаждау күшін түсірмеңіз.
4. Корпустың бұрандалы қосылыстарын герметизациялау материалдарымен (ФУМ-лента, зығыр және т.б.) тығыздаңыз. Тығыздағыш материалдың мөлшері бұранда өлшеміне сәйкес болуы тиіс; артық материал коллектордың ішіне түспеуі керек.
5. Құбыржолдарды шығуларға «евроконус» фитингтері арқылы фитинг паспортына сәйкес қосыңыз.
6. Маховиктерді коллекторды монтаждағаннан кейін орнатыңыз («Маховиктерді орнату және вентильді басқару» бөлімін қараңыз).
7. Монтаждан кейін жүйе есептік жұмыс қысымынан 1,5 есе жоғары, бірақ 6 бардан кем емес статикалық қысыммен гидравликалық сынақтан өтуі тиіс. Сынақтар СП 73.13330.2016 талаптарына сәйкес жүргізіледі.

ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

1. Коллекторлар техникалық параметрлер кестесінде көрсетілген қысым мен температура мәндерінде пайдаланылуы тиіс.
2. Коллектор ішінде жұмыс ортасының қатуына жол берілмейді.
3. Вентильдер корпусқа анаэробты герметикке орнатылған; оларды корпустан бұрап шығаруға жол берілмейді.
4. Коллекторды демонтаждау тек қысым түсіріліп, жұмыс ортасы толық ағызылған жағдайда ғана рұқсат етіледі.
5. ZQBM0125 сериялы коллекторлардың (G3/4") шығуларына құбыржолдарды қосу үшін кестеде көрсетілген zencQ «евроконус» фитингтерін пайдаланыңыз. ZQBM0025 сериялы коллекторлар (G1/2") үшін гайка бұрандасы G1/2" «евроконус» фитингтерін пайдаланыңыз.

ZQBM0125 СЕРИЯСЫНА АРНАЛҒАН ЕВРОКОНУСТАР			
№	Артикул	Гайка бұрандасы	Құбыр параметрлері, мм
1	ZQEK001	3/4"	16×2,0
2	ZQEK002	3/4"	16×2,2
3	ZQEK003	3/4"	20×2,0

СӘЙКЕСТІК ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

ЕАЭС N RU Д-CN.PA06.B.21245/26 сәйкестік декларациясы, күні 20.07.2026, 19.07.2029 жылға дейін қоса алғанда жарамды.
ТР ТС 010/2011 «Машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» талаптарына сәйкес келеді.

ӨНДІРУШІ

ZUOYOU GLOBAL BUSINESS LIMITED
Өндіріс мекенжайы: Shamen Industrial Area, Yuhuan, Taizhou, Zhejiang, China 317607 (Шамен өнеркәсіптік аймағы, Юхуань қ., Тайчжоу қ., Чжэцзян провинциясы, Қытай)
Шыққан елі: Қытай

zencQ бренді **NEORUBY GmbH** компаниясына тиесілі

NEORUBY GmbH ● Am Hamburger Bahnhof 3, 10557 Berlin, Germany

https://zencq.com/