ТӨМЕНГІ ҚОСЫЛУ ТОРАБЫ

ZQHRV422D20
ZQHRV421D20

0013/ 01 / 26 KZ





ZQHRV421D20




ZQHRV422D20

ӨНІМНІҢ СИПАТТАМАСЫ


Төменгі қосылу тораптары су жылытқыш жүйелерінде жылутасығышты жабуға арналған.
Тораптар ауыз су және шаруашылық-ауыз су жүйелерінің, ыстық сумен жабдықтау жүйелерінің, сондай-ақ клапан материалдарына агрессивті емес сұйықтықтарды тасымалдайтын технологиялық құбыржолдарда қолданылуы мүмкін.
Төменгі жылутасығыш берілісі бар болат панельді радиаторлармен бірге пайдаланылады.

ТЕХНИКАЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕР	
Жапқыштың герметикалығының класы	A
Жөндеуге жарамдылығы	нет
Номиналды диаметр	1/2"
Номиналды жұмыс қысымы , PN	7 бар
Сынақ қысымы	15 бар
Ең жоғары жұмыс температурасы	110 °C
Қосылу түрі	Бұрандалы
Бұрандалы қосылыс стандарты	ISO288/1
Накидка гайкаларын монтаждау кезіндегі рұқсат етілетін бұрау моменті	25 Нм
Өткізу қабілеті, Kv	2,5 м3 /сағ

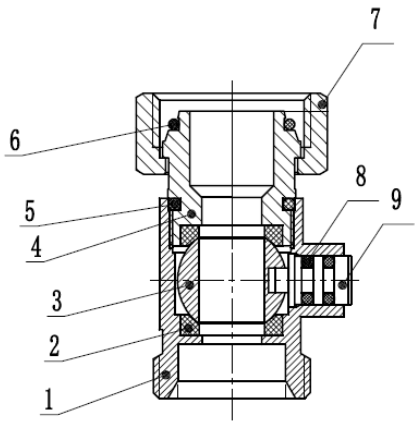

КОНСТРУКЦИЯСЫ МЕН МАТЕРИАЛДАРЫ		
1	Корпус	Жез CW617N
2	Отырғызу сақинасы (2 дана)	Тефлон PTFE
3	Жапқыш шар	Жез HPb57-3 + хром
4	Штуцер	Жез CW617N
5	Тығыздағыш сақина	EPDM эластомері
6	Тығыздағыш сақина	EPDM эластомері
7	Накидка гайкасы	Жез CW617N
8	Тығыздағыш сақина (2 дана)	EPDM эластомері
9	Шток	Жез CW617N

ГАБАРИТТІК ӨЛШЕМДЕР

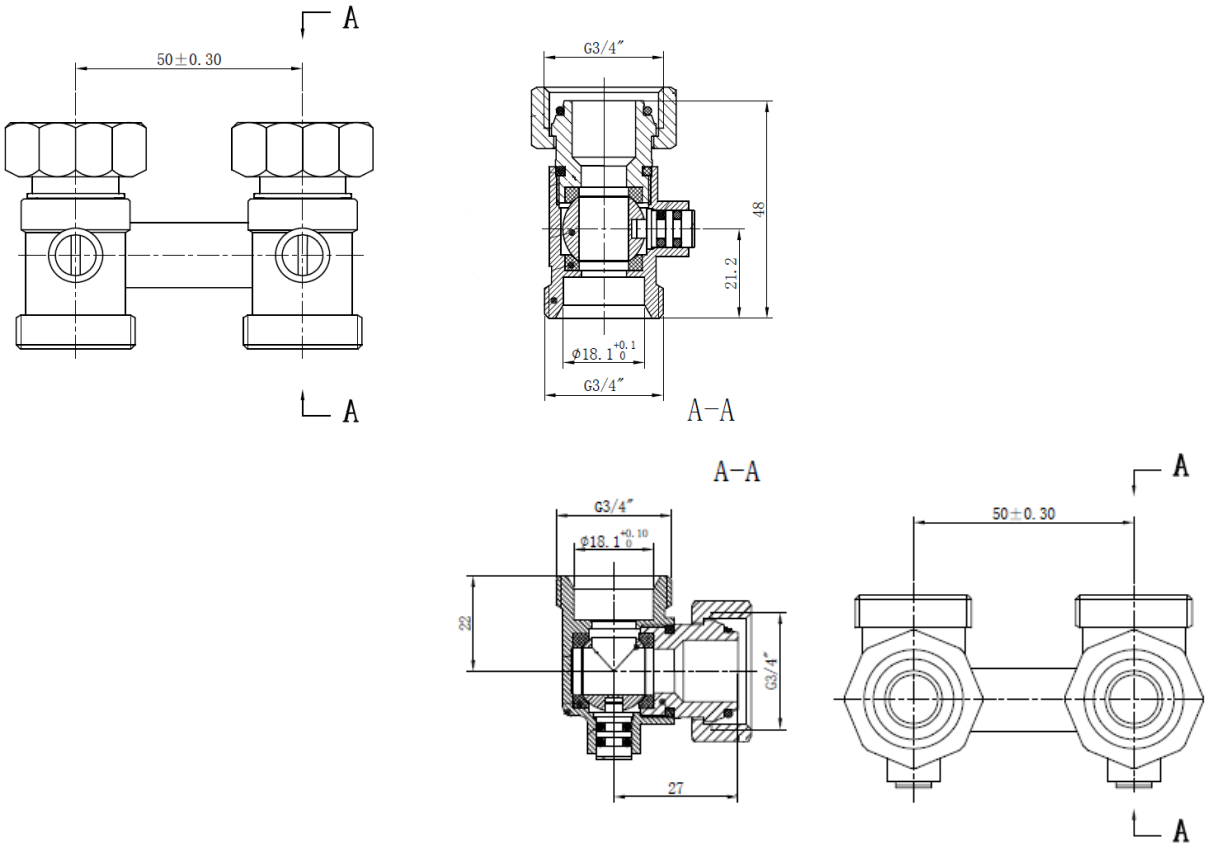

ЖҰМЫС ІСТЕУ ПРИНЦИПІ

Төменгі қосылу торабының корпусы CW617N маркалы жезден ыстықтай штамптау әдісімен дайындалған.
Корпусқа тығыздағыш төсемдер арқылы патрубок қосылған, оған накидка гайкасы бекітіледі.
Радиатормен қосылысты тығыздау үшін патрубокқа тығыздағыш сақина орнатылады.

ОРНАТУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

1. Торап кез келген монтаждық қалыпта орнатылуы мүмкін.
2. Торап құбыржолдан түсетін жүктемелерді (иілу, қысу, созылу, бұралу, қисықтық, діріл, патрубоктардың осьтік сәйкес еместігі, бекіткіштердің біркелкі тартылмауы) қабылдамауы тиіс. Қажет болған жағдайда арматураға түсетін жүктемені азайтатын тіректер немесе компенсаторлар қарастырылуы керек.
3. Қосылатын құбыржолдардың осьтік сәйкес еместігі ұзындығы 1 м-ге дейін болғанда 3 мм-ден аспауы тиіс, әрі қарай әрбір келесі метр үшін қосымша 1 мм-ден аспауы тиіс.
4. Монтаждау кезінде техникалық сипаттамалар кестесінде көрсетілген шекті бұрау моментінен асуға жол берілмейді.
5. Монтаждау үшін иінтіректі кілттерді қолдануға жол берілмейді.

ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

1. Тораптар техникалық сипаттамалар кестесінде көрсетілген қысым мен температура мәндерінде пайдаланылуы тиіс.
2. Жұмыс ортасының торап ішінде қатуына қатаң тыйым салынады. Қыс мезгілінде жүйе босатылған кезде, жұмыс ортасы жапқыштың артындағы қуыстарда қалмауы үшін кран жартылай ашық күйде қалдырылуы тиіс.
3. Шарлы жапқыштың отырғызу сақиналарына жабысып қалуын болдырмау үшін, әр 6 ай сайын кранды мәжбүрлі түрде жабу/ашу циклын орындау ұсынылады.

ӨНДІРУШІ

ZUOYOU GLOBAL BUSINESS LIMITED
Өндіріс мекенжайы: Shamen Industrial Area, Yuhuan,Taizhou, Zhejiang, China 317607 (Шамен өнеркәсіптік аймағы, Юхуань қ., Тайчжоу қ., Чжэцзян провинциясы, Қытай)
Шыққан елі: Қытай

zencQ бренді **NEORUBY GmbH** компаниясына тиесілі

NEORUBY GmbH ● Am Hamburger Bahnhof 3, 10557 Berlin, Germany

https://zencq.com/