
Сервопривод электротермический, нормально закрытый, 220 В

ZQSER1230NC

zencQ

0003/ 12 / 22 RU



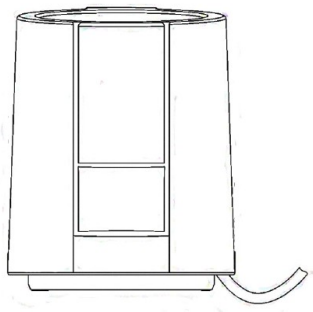

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Электротермические сервоприводы предназначены для управления регулирующими клапанами систем микроклимата в помещениях по команде комнатного термостата, контроллера или ручного регулятора.
Сервоприводы могут используются совместно с радиаторными регулирующими клапанами, регулирующими клапанами коллекторных групп, а также с прочими регулирующими клапанами, имеющими присоединительный размер M30x1,5 и соответствующий диапазон хода штока.
Электропривод в основном используется в системе отопления для управления открытие и закрытие трубопровода.
Нормально закрытый (ZQSER1230NC), клапан открывается равномерно при подаче напряжения; это видно через индикатор удлиненного хода. Если напряжение не подается на привода клапан закрывается равномерно по истечении времени простоя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Тип присоединения	Резьбовое
Размер резьбы	M30*1,5
Развиваемое усилие на штоке	110 Н
Диапазон температур окружающей среды (при хранении)	-5~60 ℃
Диапазон температур окружающей среды (при работе)	0~60 ℃
Тип по функциональности	Норм.закрытый
Напряжение питания	220 В
Частота	50 Гц
Средняя мощность	2-3 Вт
Максимальный ход штока	4,5 мм
Материал корпуса	Усиленный нейлон
Класс защиты от внешних воздействий	IP52
Время цикла (открытие / закрытие)	3-5 минут
Сечение присоединительного провода	2 x 0.65 мм²
Длина кабеля	1 м
Вес	115 г

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



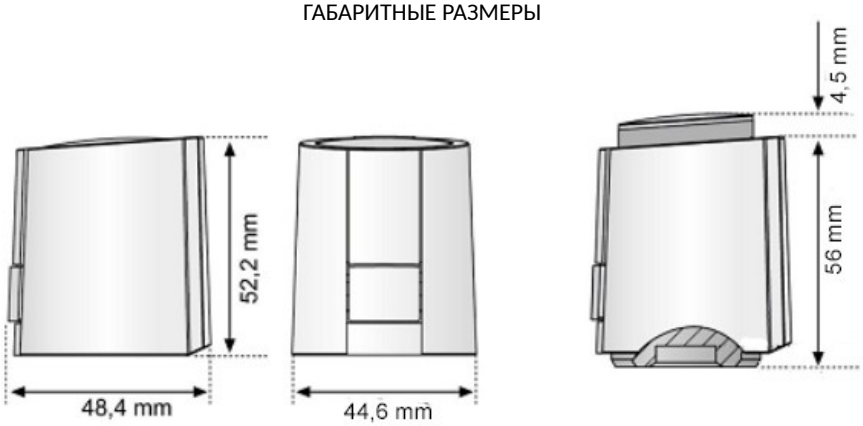


ГРАФИК РАБОТЫ

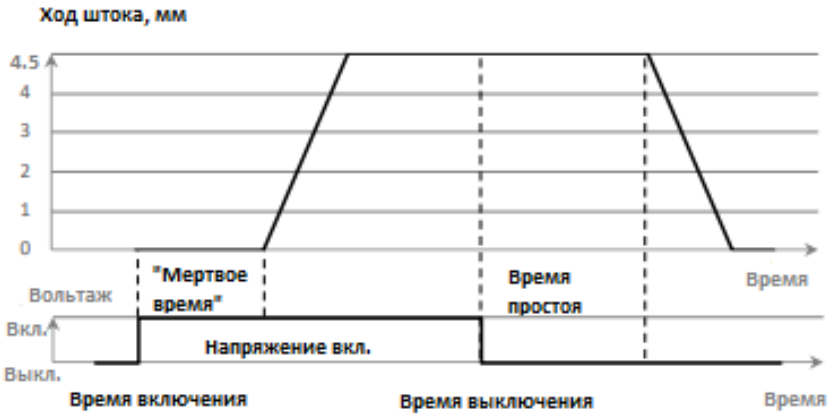

УСТАНОВКА И ДЕМОНТАЖ

- Привод может монтироваться в любом монтажном положении (360°);
- Перед монтажом привода следует убедиться, что посадочная резьба клапана соответствует стандарту М30х1,5.
- Адаптер привода навинчивается на клапан вручную. Запрещается использовать для монтажа адаптера какой-либо инструмент.
- Привод следует надеть на адаптер до срабатывания защелки;
- Для снятия привода с адаптера необходимо нажать фиксирующую кнопку на корпусе привода;
- После нажатия кнопки фиксатора, привод вручную снимается с адаптера.

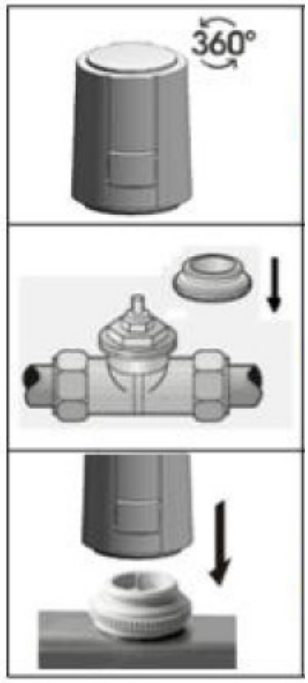

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Соединительный кабель нельзя прокладывать по теплонесущим трубам и т.п.
- Привод должен эксплуатироваться при условиях, изложенных в технических характеристиках.
- При подаче напряжения на привод, не допускается препятствовать движению индикаторной кнопки. Не допускаются грубые механические воздействия на поверхность изделия, а также его контакт с кислотами, щелочами, растворителями.
- Сервопривод надлежит содержать в чистоте, не допуская попадания загрязнений, жидкостей, насекомых внутрь изделия.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ZUOYOU GLOBAL BUSINESS LIMITED
Адрес производства: Shamen Industrial Area, Yuhuan,Taizhou, Zhejiang, China 317607 (Пром.зона Шамен, Юхуань, Тайджоу, пров. Чжезян, Китай)
Страна происхождения: Китай

Brand **zencQ** belongs to **NEORUBY GmbH**

NEORUBY GmbH ● Am Hamburger Bahnhof 3, 10557 Berlin, Germany

https://zencq.com/