
Конечный элемент для коллектора
с автоматическим воздухоотводчиком
и дренажным краном

ZQSPA10D25


zencQ

0022/ 12 / 22 RU

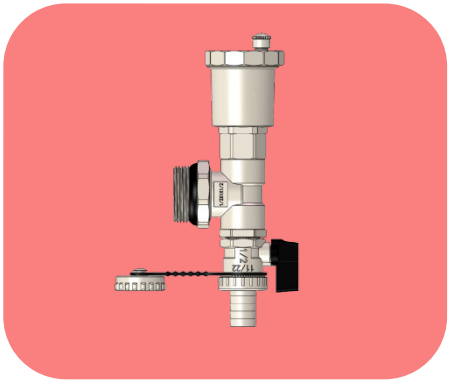



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Конечный элемент коллектора предназначен для установки на коллекторные блоки систем напольного отопления или радиаторного отопления. Выполняют функцию автоматического удаления воздуха. Также с помощью дренажного крана можно заполнить/слить теплоноситель из системы.






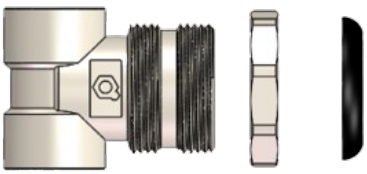

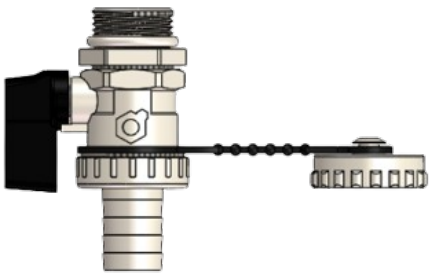


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Максимальная рабочая температура среды	100 °C
Номинальное рабочее давление, PN	10 бар
Резьба подключения	1”
Тип присоединения	Резьбовое
Стандарт по резьбовому соединению	ISO288/1
Монтажное положение	Вертикальное

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

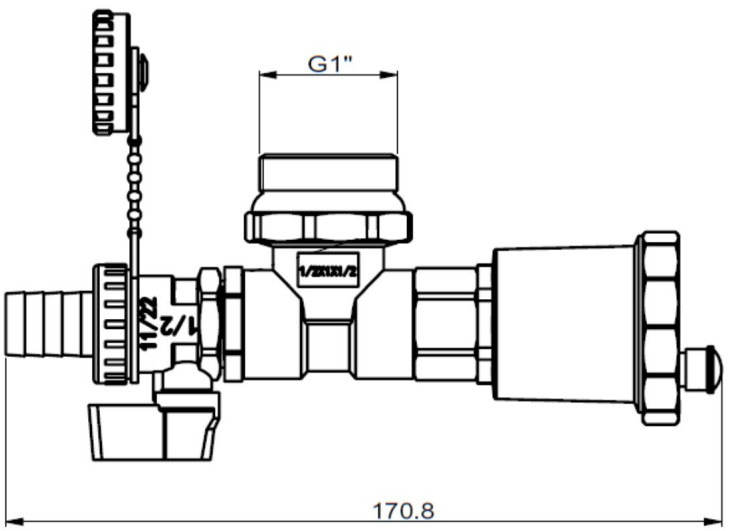

КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ		
1	Корпус-тройник	Латунь CW617N
2	Дренажный кран	-
3	Воздухоотводчик	-
4	Уплотнительная прокладка	Эластомер EPDM
5	Стопорное кольцо	Латунь CW617N
6	Отсечной клапан	-

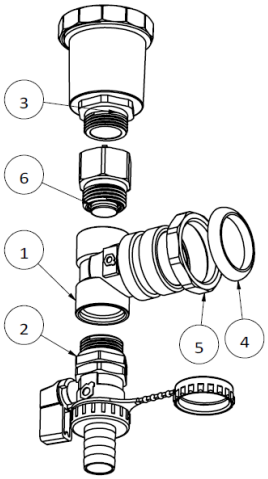

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Конечный элемент коллектора комплектуется автоматическим воздухоотводчиком (3) и дренажным клапаном (2). Воздухоотводчик удаляет газы (воздух) из системы в автоматическом режиме. Через дренажный кран осуществляется залив и слив теплоносителя из системы отопления.

Воздухоотводчик подключается к корпусу-тройнику через отсечной клапан (6).

Уплотнение соединения конечного элемента с коллектором осуществляется с помощью уплотнительного кольца (4). Которое фиксируется с помощью стопорного кольца (5).

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

1. Установка и демонтаж изделия, а также любые операции по ремонту должны производиться при отсутствии давления в системе. Муфтовые соединения должны выполняться с использованием уплотнительных материалов. Перед установкой конечного элемента трубопровод должен быть очищен от окалины и ржавчины.
2. Системы отопления, трубопроводы котельных по окончании их монтажа должны быть промыты водой до выхода ее без механических взвесей (СНиП 03.05.01).
3. Согласно пункту 4.1 СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» после монтажа обязательно проводится манометрическое испытание герметичности системы и оформляется в соответствии с Приложением № 3 к СНиПу. Данное испытание позволяет обезопасить от протечек и ущерба, связанного с ними.
4. Соединения выполняются на трубной цилиндрической резьбе по ГОСТ 6357 (ISO 228, EN 10226).

ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

1. Конечные элементы должны эксплуатироваться при давлении и температуре, изложенных в таблице технических характеристик.
2. Для обеспечения работоспособности воздухоотводчика необходимо открутить (но не снимать) его колпачок. В процессе эксплуатации необходимо проводить периодическую проверку (не менее одного раза в шесть месяцев) срабатывания предохранительного клапана. Для этого ручку клапана следует повернуть по часовой стрелке до щелчка.
3. При заполнении воздухоотводчик рекомендуется закрыть, а выпуск воздуха из системы производить через специальный кран, врезанный в верхнюю точку системы. Для отключения воздухоотводчика его колпачок следует закрутить до упора.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ZUOYOU GLOBAL BUSINESS LIMITED
Адрес производства: Shamen Industrial Area, Yuhuan,Taizhou, Zhejiang, China 317607 (Пром.зона Шамен, Юхуань, Тайджоу, пров. Чжезян, Китай)
Страна происхождения: Китай

Brand **zencQ** belongs to **NEORUBY GmbH**

NEORUBY GmbH ● Am Hamburger Bahnhof 3, 10557 Berlin, Germany

https://zencq.com/