КОЛЛЕКТОРҒА АРНАЛҒАН ШАРЛЫ КРАН

ZQSPA01D25
ZQSPA02D25

0016/ 01 / 26 KZ



ӨНІМНІҢ СИПАТТАМАСЫ

Коллекторларға арналған шарлы крандар жапқыш арматураға жатады және ағынды реттеуге арналмаған.
Олар тұрмыстық мақсаттағы ыстық және суық сумен жабдықтау, жылыту жүйелерінің құбыржолдарында ағынды жылдам жабу функциясын орындайды.
Шарлы крандар ағынға гидравликалық кедергі жасамайды.
Шарлы крандарды реттеуші арматура ретінде пайдалануға қатаң тыйым салынады.
ZQSPA сериялы шарлы крандар, әдетте, жылы еден коллекторлық блогының (немесе басқа жүйенің) алдына орнатылады және коллекторларды жылдам қосу/ажырату үшін қолданылады.
Қызыл түсті «бабочка» тұтқасы бар кран беру желісіне,
көк түсті «бабочка» тұтқасы бар кран қайтарма желіге орнатылады.




ZQSPA01D25




ZQSPA02D25


ТЕХНИКАЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕР	
Жапқыштың герметикалығының класы	A
Жөндеуге жарамдылығы	Иә
Номиналды диаметр	1"
Номиналды жұмыс қысымы , PN	16 бар
Ең жоғары жұмыс температурасы	120 °C
Қосылу түрі	Бұрандалы
Бұрандалы қосылыс стандарты	ISO288/1

ГАБАРИТТІК ӨЛШЕМДЕР

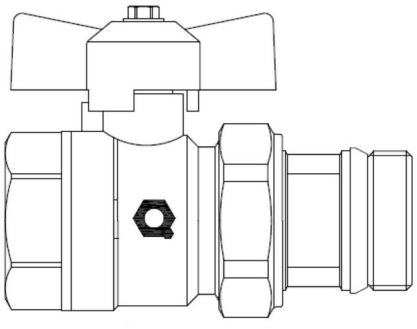

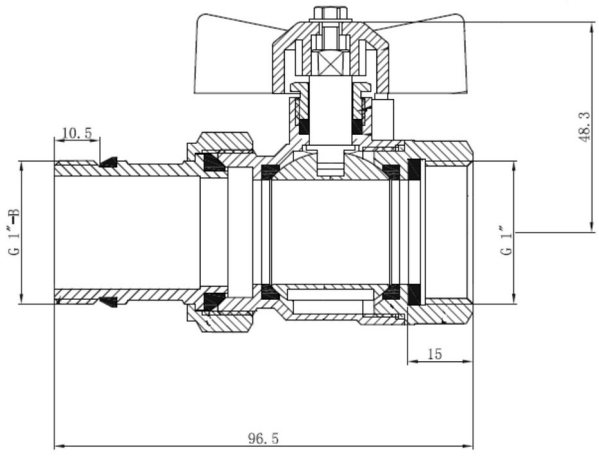

КОНСТРУКЦИЯСЫ МЕН МАТЕРИАЛДАРЫ		
1	Үлкен жарты корпус	Жез CW617N
2	Кіші жарты корпус	Жез CW617N
3	Жапқыш шар	Жез CW617N
4	Шток	Жез CW617N
5	Отырғызу сақинасы (2 дана)	Тефлон PTFE
6	Шток тығыздағышы	Тефлон PTFE
7	Қысқыш гайка	Жез CW617N
8	«Бабочка» тұтқасы	Алюминий
9	Тұтқаны бекіту болты	Q235A конструкциялық болаты
10	Тығыздағыш сақина	EPDM эластомері
11	Жартылай сгон (штуцер)	Жез CW617N
12	Накидка гайкасы	Жез CW617N
13	Тығыздағыш сақина	EPDM эластомері
14	Тығыздағыш төсем	EPDM эластомері

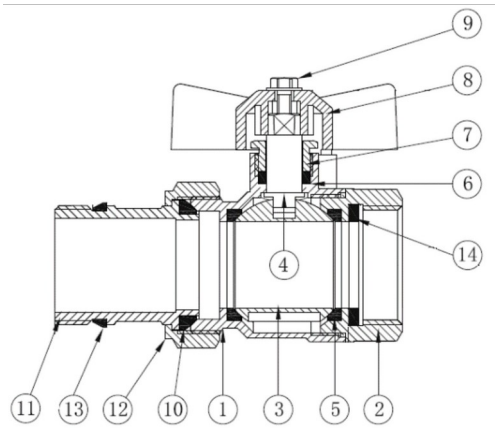

ЖҰМЫС ІСТЕУ ПРИНЦИПІ

Кран корпусы (1,2) хромдалған ыстықтай штампталған жезден жасалған.
Жартылай корпус (2) тефлоннан жасалған отырғызу сақиналарының (5) жезден жасалған хромдалған шарға (3) тығыз жанасуын қамтамасыз етеді.
Жез шток (4) корпус ішінен орнатылады және PTFE сақинасы (6) арқылы тығыздалады.
Штокқа конструкциялық болаттан жасалған бұранда (9) арқылы тұтқа (8) бекітіледі.
Кранды басқару тұтқаны 90°-қа бұру арқылы жүзеге асырылады.

ОРНАТУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

1. Кран кез келген монтаждық қалыпта орнатылуы мүмкін.
2. Кран құбыржолдан түсетін жүктемелерді (иілу, қысу, созылу, бұралу, қисықтық, діріл, патрубоктардың осьтік сәйкес еместігі, бекітпелердің біркелкі тартылмауы) қабылдамауы тиіс.
Қажет болған жағдайда арматураға түсетін жүктемені азайтатын тіректер немесе компенсаторлар қарастырылуы керек.
3. Қосылатын құбыржолдардың осьтік сәйкес еместігі ұзындығы 1 м-ге дейін 3 мм-ден аспауы, әрі қарай әрбір келесі метр үшін 1 мм-ден аспауы тиіс.
4. Монтаждау кезінде техникалық сипаттамалар кестесінде көрсетілген шекті бұрау моментінен асуға жол берілмейді.

ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

1. Крандар техникалық сипаттамалар кестесінде көрсетілген қысым мен температура мәндерінде пайдаланылуы тиіс.
2. Тұтқаны бекіту бұрандасы босаң күйде болған жағдайда кранды пайдалануға жол берілмейді.
3. Кран ішінде жұмыс ортасының қатуына қатаң тыйым салынады.
Қыс мезгілінде жүйе босатылған кезде кран жартылай ашық күйде қалдырылуы тиіс, жұмыс ортасы жапқыш артындағы қуыстарда қалмауы үшін.
4. Шарлы жапқыштың отырғызу сақиналарына «жабысып қалуын» болдырмау үшін, әр 6 ай сайын кранды мәжбүрлі түрде жабу/ашу циклі орындалуы ұсынылады.

ӨНДІРУШІ

ZUOYOU GLOBAL BUSINESS LIMITED
Өндіріс мекенжайы: Shamen Industrial Area, Yuhuan,Taizhou, Zhejiang, China 317607 (Шамен өнеркәсіптік аймағы, Юхуань қ., Тайчжоу қ., Чжэцзян провинциясы, Қытай)
Шыққан елі: Қытай

zencQ бренді **NEORUBY GmbH** компаниясына тиесілі

NEORUBY GmbH ● Am Hamburger Bahnhof 3, 10557 Berlin, Germany

https://zencq.com/