
ШАҒЫН ӨЛШЕГІШТЕРІ ЖОҚ, АУА ШЫҒАРҒЫШТАРЫ ЖӘНЕ ДРЕНАЖДЫҚ КРАНДАРЫ БАР ТОТ БАСПАЙТЫН БОЛАТТАН ЖАСАЛҒАН КОЛЛЕКТОРЛЫҚ БЛОК

ZQSSM0425W02-12

zencQ

0020 / 01 / 26 KZ

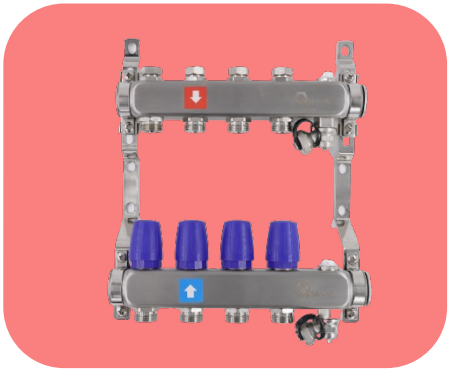


**ӨНІМНІҢ СИПАТТАМАСЫ**


Коллекторлық блоктар су жылыту жүйелеріндегі жұмыс ортасының ағынын тұтынушылар арасында бөлуге арналған.
Бұл ретте «тұтынушы» деп жеке жылыту аспабы немесе аспаптар тобы, контур немесе «жылы еден» ілмегі, сондай-ақ жүйенің жекелеген бөліктері немесе тармақтары түсініледі.
Коллекторлық блок тот баспайтын болаттан жасалған беруші және қайтарушы коллекторларды, жапқыш клапандарды, термостатикалық клапандарды (электротермиялық сервожетек орнату мүмкіндігімен) және бекіту кронштейндерін біріктіреді.
Коллекторлық блоктар су негізіндегі де, сондай-ақ төмен қататын (гликольді) жылутасығышпен де жұмыс істей алады.
Коллекторлық блоктар 2-ден 12-ге дейінгі шығулар саны бар нұсқаларда шығарылады.
Циркуляциялық ілмектерді қосу 3/4" «евроконус» стандартына сәйкес фитингтер арқылы жүзеге асырылады (НР).
Блоктар ауаны шығару үшін қолмен басқарылатын ауа шығарғышпен және жүйені толтыру/ағызу үшін дренаждық кранмен жинақталады.

| ТЕХНИКАЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕР | |
|---|---|
| Ең жоғары жұмыс ортасының температурасы | 90 °C |
| Қоршаған орта температурасының рұқсат етілген диапазоны | -10 ÷ +40 °C |
| Жұмыс қысымы, PN | 10 бар |
| Шығулардың бұранда диаметрі | ¾" |
| Термостатикалық клапан бұрандасының диаметрі | M30*1,5 |
| Осьаралық қашықтық (шығулар арасында) | 50 мм |
| Бұранда түрі | Цилиндрлік |
| Қабырға қалыңдығы | 1,5 мм |

| АССОРТИМЕНТ | | | |
|---|---|---|---|
| 2 шығу | ZQSSM0425W02 | 8 шығу | ZQSSM0425W08 |
| 3 шығу | ZQSSM0425W03 | 9 шығу | ZQSSM0425W09 |
| 4 шығу | ZQSSM0425W04 | 10 шығу | ZQSSM0425W10 |
| 5 шығу | ZQSSM0425W05 | 11 шығу | ZQSSM0425W11 |
| 6 шығу | ZQSSM0425W06 | 12 шығу | ZQSSM0425W12 |
| 7 шығу | ZQSSM0425W07 | | |


## ГАБАРИТТІК ӨЛШЕМДЕР

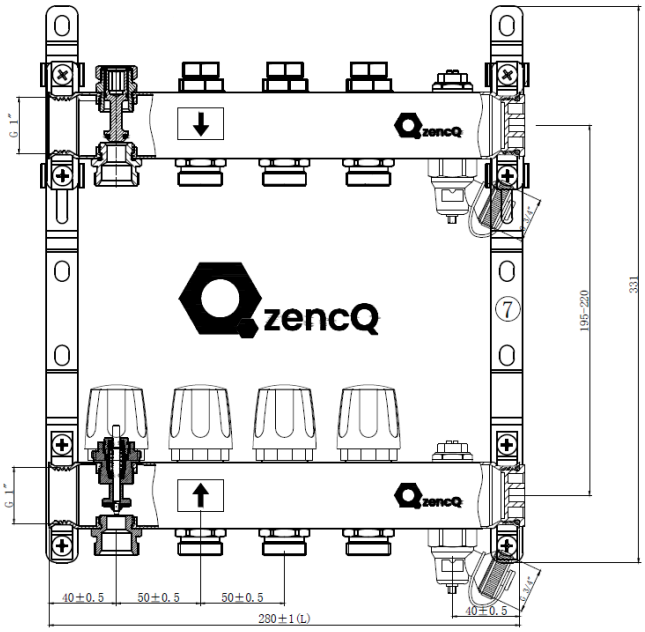


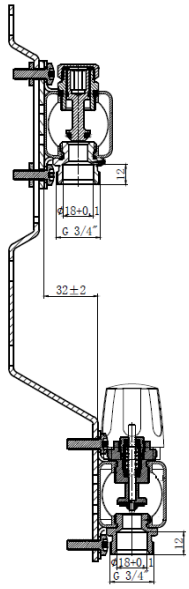
| ӨЛШЕМДЕРІ, L (мм) | |
|---|---|
| 2 | 180 |
| 3 | 230 |
| 4 | 280 |
| 5 | 330 |
| 6 | 380 |
| 7 | 430 |
| 8 | 480 |
| 9 | 530 |
| 10 | 580 |
| 11 | 630 |
| 12 | 680 |


## ГИДРАВЛИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

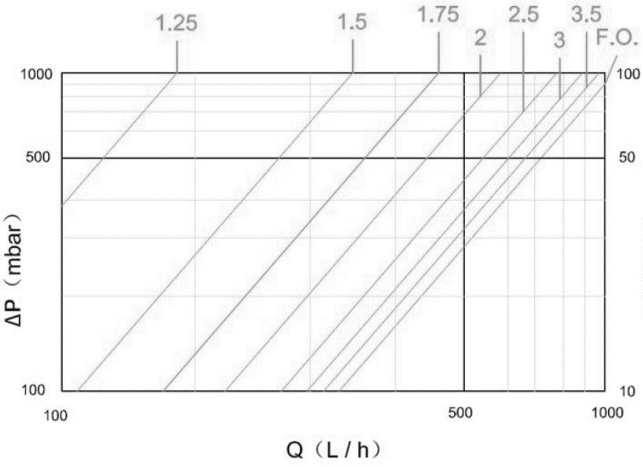



| ЖАПҚЫШ КЛАПАННЫҢ ӨТКІЗУ ҚАБІЛЕТІ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айнал-р саны | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | F.O. |
| Kv, м3/сағ | 0,12 | 0,33 | 0,47 | 0,57 | 0,77 | 0,88 | 0,95 | 1,02 |
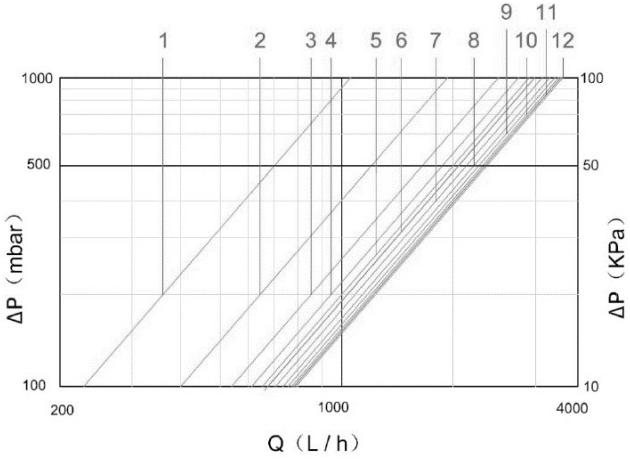
| КОЛЛЕКТОРЛЫҚ БАЛКАНЫҢ ӨТКІЗУ ҚАБІЛЕТІ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шығ-р саны | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Kv, м3/сағ | 1,65 | 2,23 | 2,55 | 2,81 | 2,97 | 3,13 | 3,26 | 3,34 | 3,38 | 3,42 | 3,5 |

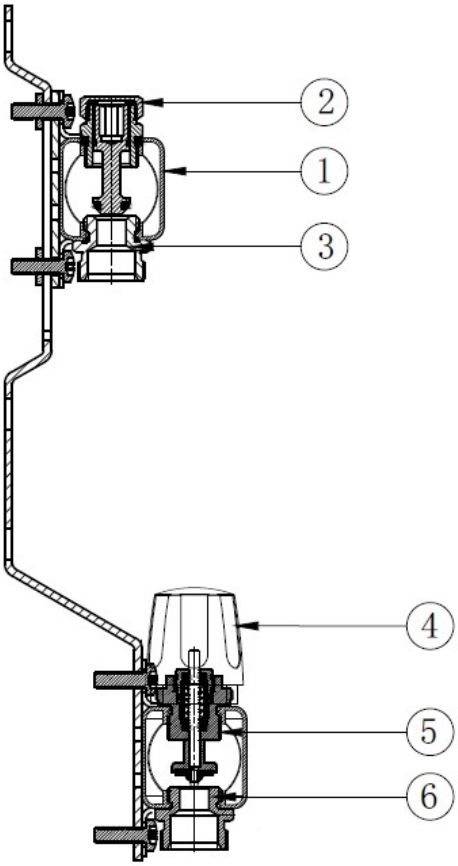


## ЖҰМЫС ІСТЕУ ПРИНЦИПІ

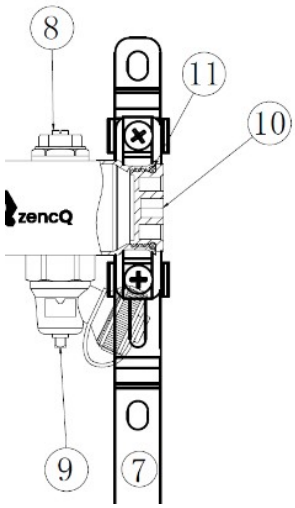Жұмыс ортасы жапқыш клапандары (2) бар, тот баспайтын болаттан AISI 304 маркасында жасалған беруші коллекторға (1) түседі.
Одан әрі ол клапанның қарсы бөлігі (3) арқылы өтіп, контурлар бойынша таратылады.
Салқындаған жылутасығыш төменгі коллекторлық балкаға термостатикалық клапандар (5) арқылы, олардың қарсы бөлігінен (6) өтіп қайтарылады.
Клапанның реттелетін бөлігіндегі бұранда — М30×1,5.
Термостатикалық клапанға сервожетек немесе электротермиялық бас орнатуға болады.
Базалық жинақта клапан реттеу мүмкіндігі бар қақпақпен (4) жабдықталады.
Коллекторлық балкалар бекіту элементтеріне (7) орнатылады.
Ауаны шығару үшін қолмен басқарылатын ауа шығарғыш (8),
ал жылутасығышты толтыру немесе ағызу үшін дренаждық кран (9) қолданылады.

| КОНСТРУКЦИЯСЫ МЕН МАТЕРИАЛДАРЫ | | |
|---|---|---|
| 1 | Корпус | Тот баспайтын болат AISI304 |
| 2 | Жапқыш клапан | Жез CW617N |
| 3 | Жапқыш клапанның қарсы бөлігі | Жез CW617N |
| 4 | Термостатикалық клапан қақпағы | ABS пластик |
| 5 | Термостатикалық клапан | Жез CW617N |
| 6 | Термостатикалық клапанның қарсы бөлігі | Жез CW617N |
| 7 | Бекітпелер | А3 болаты |
| 8 | Қолмен басқарылатын ауа шығарғыш | Жез CW617N |
| 9 | Дренаждық кран | Жез CW617N |
| 10 | Тығын | Жез CW617N |
| 11 | Тығыздағыш | EPDM эластомері |

## ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

1. Коллекторлар техникалық сипаттамалар кестесінде көрсетілген қысым мен температура мәндерінде пайдаланылуы тиіс.
2. Коллектор ішінде жұмыс ортасының қатуына қатаң тыйым салынады.
3. Коллекторды бөлшектеу тек жылутасығыш толық ағызылған жағдайда ғана рұқсат етіледі.
4. Құбыржолдарды коллектор шығуларына қосу үшін белгіленген типтегі қосқыштар қолданылуы тиіс.

| ЕВРОКОНУСТАР | | | |
|---|---|---|---|
| № | Артикул | Гайка бұрандасы | Құбыр параметрлері, мм |
| 1 | ZQEK001 | ¾" | 16*2,0 |
| 2 | ZQEK002 | ¾" | 16*2,2 |

**ОРНАТУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР**

1. ГОСТ 12.2.063-2015 п.9.6 талаптарына сәйкес арматура құбыржолдан түсетін жүктемелерді (иілу, қысу, созылу, бұралу, қисықтық, діріл, бекітпелердің біркелкі тартылмауы және т.б.) қабылдамауы тиіс. Қажет болған жағдайда арматураға құбыржолдан түсетін жүктемені жоятын тіректер немесе компенсаторлар қарастырылуы керек.
2. Қосылатын құбыржолдардың осьтік сәйкес еместігі ұзындығы 1 м-ге дейін 3 мм-ден аспауы тиіс, әрі қарай әрбір келесі метр үшін қосымша 1 мм-ден аспауы тиіс (СП 73.13330.2012 п.5.1.8).
3. Монтаждау кезінде иінтіректі кілттерді қолдануға жол берілмейді.
4. Коллекторларды ауа шығарғышы жоғары бағытталған күйде, тік қалыпта орнату ұсынылады.
5. Коллекторлық блокты жинау және құбыржолдарды қосу герметизациялау материалдарын (ФУМ, зығыр және т.б.) қолдана отырып орындалуы тиіс.
6. «Жылы еден» контурларын теңгеру шығын өлшегіштер арқылы жүзеге асырылады.
7. Термостатикалық клапандар қайтарушы коллекторда, ал реттеу клапандары бар шығын өлшегіштер беруші коллекторда орналасуы тиіс.
8. Монтаждан кейін жүйе есептік жұмыс қысымынан 1,5 есе жоғары, бірақ 6 бардан кем емес статикалық қысыммен гидравликалық сынақтан өтуі тиіс. Сынақтар СП 73.13330.2016 талаптарына сәйкес жүргізіледі.

**ӨНДІРУШІ**

ZUOYOU GLOBAL BUSINESS LIMITED
Өндіріс мекенжайы: Shamen Industrial Area, Yuhuan,Taizhou, Zhejiang, China 317607 (Шамен өнеркәсіптік аймағы, Юхуань қ., Тайчжоу қ., Чжэцзян провинциясы, Қытай)
Шыққан елі: Қытай

**zencQ** бренді **NEORUBY GmbH** компаниясына тиесілі

**NEORUBY GmbH** ● Am Hamburger Bahnhof 3, 10557 Berlin, Germany

https://zencq.com/